


Инструкции по размещению знаков доступности на входной группе общественных учреждений

Входная группа любого учреждения социальной инфраструктуры должна быть оборудована знаками обозначения доступности объекта для людей с инвалидностью (знаками доступности) так, как этого требует ГОСТ Р 52131 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов». **Знаки доступности** необходимы для информирования людей с ограничениями по здоровью о доступности объекта и оказываемых на нём услуг.



Знаки доступности объекта для людей с инвалидностью должны размещаться перед входом в здание рядом с входной дверью, на стене, со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,05-0,1 м от наличника. При наличии информационной тактильно-визуальной таблички с названием и режимом работы объекта знак нужно устанавливать следом за табличкой на том же уровне, как это изображено на картинке выше.

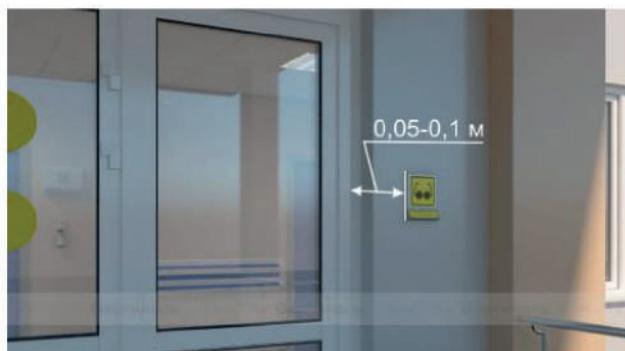

1. Односекционные модульные пиктограммы с наклонной тактильной зоной

Односекционные модульные пиктограммы с наклонной тактильной зоной, предусмотренные для людей с ослабленным зрением, имеют ярко-жёлтый цвет с изображением очков (значок незрячего человека).

Их необходимо размещать на стене у входной двери со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,05-0,1 м в том случае, если учреждение адаптировано для посещения только слабовидящими и незрячими людьми.



2. Двухсекционные модульные пиктограммы с наклонной тактильной зоной

Горизонтальные двухсекционные модульные пиктограммы с наклонной тактильной зоной предусмотрены для 2 групп людей с инвалидностью, представленных на изображениях. Например, для людей с ослабленным зрением и неслышащих посетителей.

Их необходимо размещать на стене у входной двери со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,05-0,1 м в том случае, если учреждение адаптировано для посещения только 2 из 3 нозологических групп людей с инвалидностью.



3. Модульные двухсекционные пиктограммы с наклонной тактильной зоной

Вертикальные двухсекционные модульные пиктограммы с наклонной тактильной зоной предусмотрены для 2 групп людей с инвалидностью, представленных на изображениях. Например, для людей с ослабленным зрением и посетителей на креслах-колясках.

Их необходимо размещать на стене у входной двери со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,05-0,1 м в том случае, если учреждение адаптировано для посещения только 2 из 3 нозологических групп людей с инвалидностью.





4. Трёхсекционные модульные пиктограммы с наклонной тактильной зоной

Трёхсекционные модульные пиктограммы с вертикальным или горизонтальным расположением знаков доступности предусмотрены для 3 основных групп людей с инвалидностью, представленных на изображениях. Применение каких-либо других знаков доступности не допускается.


Их необходимо размещать на стене у входной двери со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,05-0,1 м в том случае, если учреждение адаптировано для посещения всеми 3 основными нозологическими группами людей с инвалидностью.



5. Модульные пиктограммы для обозначения кнопки по оказанию ситуационной помощи

Односекционные модульные пиктограммы с наклонной тактильной зоной, предусмотренные для обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи. Тактильная надпись по системе Брайля: «Вызов персонала под знаком».

Их необходимо размещать над кнопкой вызова персонала, устанавливаемой перед входом в здание, а также рядом с местами отдыха и ожидания людей с инвалидностью.

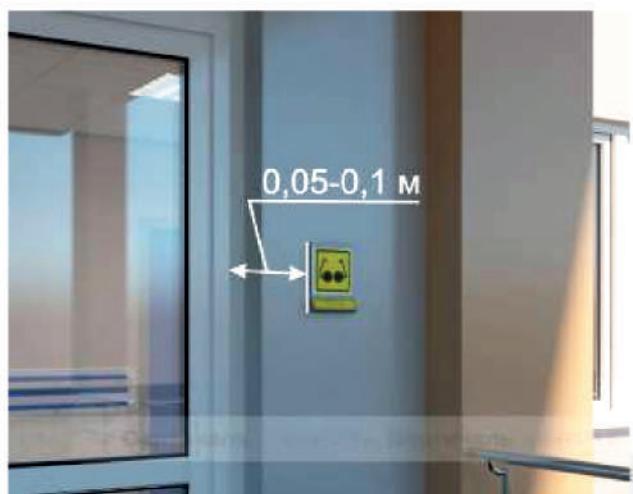

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, позвонив менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф
8 800 555-34-73

Размещение знаков доступности на входной группе общественных учреждений

